

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÁP THOÁT NƯỚC BÉN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 05 tháng 02 năm 2021

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 01/2021**  
**(Thực hiện theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT)**

Tổng số mẫu xét nghiệm mức độ B ngày lấy mẫu 13/01/2021:

15 mẫu

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ														QCVN 01-1:2018/BYT	
		Phú Tân			Lương Quới			Sơn Đông			Chợ Lách			An Hiệp			
Mã số mẫu		3798	3799	3800	3801	3802	3803	3795	3796	3797	3807	3808	3809	3804	3805	3806	
1	Trục khuẩn mủ xanh	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	< 1	
2	Bari	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,7
3	Sắt	vết <0,06	KPH	KPH	KPH	KPH	vết <0,06	KPH	KPH	KPH	vết <0,06	vết <0,06	vết <0,06	KPH	KPH	KPH	0,3
4	Natri	41,7	59.8	65,1	190	183	174	42,3	42,1	40,2	7,1	7,32	7,43	13,7	15,5	32,1	200
5	Chì	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,01
6	Cadimi	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,003
7	Thủy ngân	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,001
8	Đồng	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	1
9	Mangan	KPH	0,044	Vết <0,04	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	Vết <0,04	Vết <0,04	KPH	KPH	KPH	KPH	0,1
10	Kẽm	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	Vết <0,04	KPH	Vết <0,04	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	Vết <0,04	2
11	Crom	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,05
12	Selen	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,01
13	Antimon	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,02
14	Bo	0,030	0,038	0,03	0,094	0,074	0,099	0,039	0,026	0,025	0,016	0,016	0,01	0,02	0,022	0,029	0,3








STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ														QCVN 01-1:2018/BYT	
		Phú Tân			Lương Quới			Sơn Đông			Chợ Lách			An Hiệp			
Mã số mẫu		3798	3799	3800	3801	3802	3803	3795	3796	3797	3807	3808	3809	3804	3805	3806	
84	Cyanazine	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,6	
85	Hydroxyatrazine	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	200	
86	Amoni	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,3	
87	Phenol và dẫn xuất của phenol	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	1	
88	Tụ cầu vàng	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	< 1	
89	Hydro sunfua	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,05	
90	Tổng hoạt độ α	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,03	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	KPH	0,1	
91	Tổng hoạt độ β	0,09	0,16	0,16	0,27	0,22	0,21	0,17	0,08	0,19	0,12	0,1	0,15	0,1	0,11	0,14	1

(Ghi chú: Mã số mẫu trong báo cáo này là 4 số cuối của mã số mẫu trong phiếu kết quả thử nghiệm)

Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu nước tháng 01 năm 2021 mức độ B cho thấy hầu hết các chỉ tiêu đều đạt QCVN 01:2008/BYT. Tuy nhiên, 03 mẫu nước của nhà máy nước Lương Quới không đạt chỉ tiêu Clorua do nguồn nước thô của NMN Lương Quới bị nhiễm mặn.

Biện pháp khắc phục: thuê đơn vị cung cấp nước ngọt thô và bổ sung nước ngọt từ nhà máy nước Sơn Đông cho NMN Lương Quới để giảm độ mặn tại các đơn vị này.

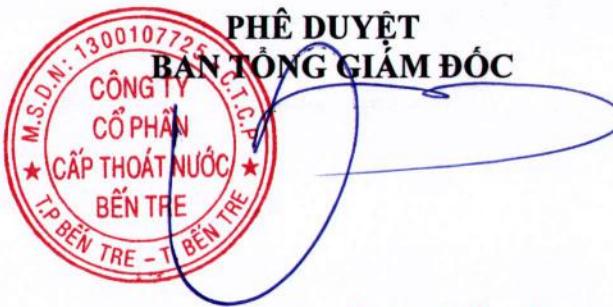

Phan Thanh Bình

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT

Phan Thanh Nhien

NGƯỜI LẬP

Trần Quốc Việt